
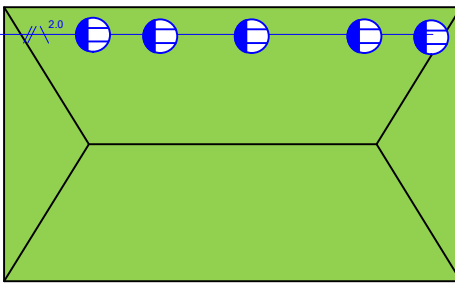


☆柳原球場

【仮設電源G-1】

発電機20KVA G-1
1Φ3W 100V用


【仮設分電盤 L-1】

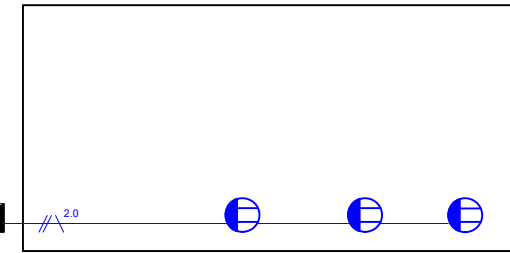

球場本部

【仮設電源G-2】

発電機3KVA G-2
100V用

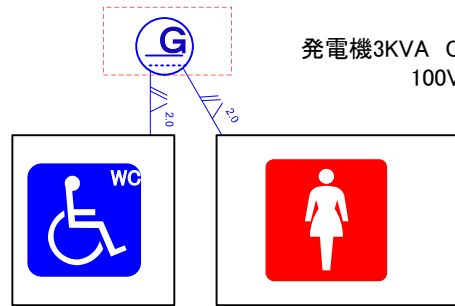


仮設トイレ

☆千代川中学校

【仮設電源G-3】

発電機20KVA G-1
1Φ3W 100V用

【仮設分電盤 L-3】

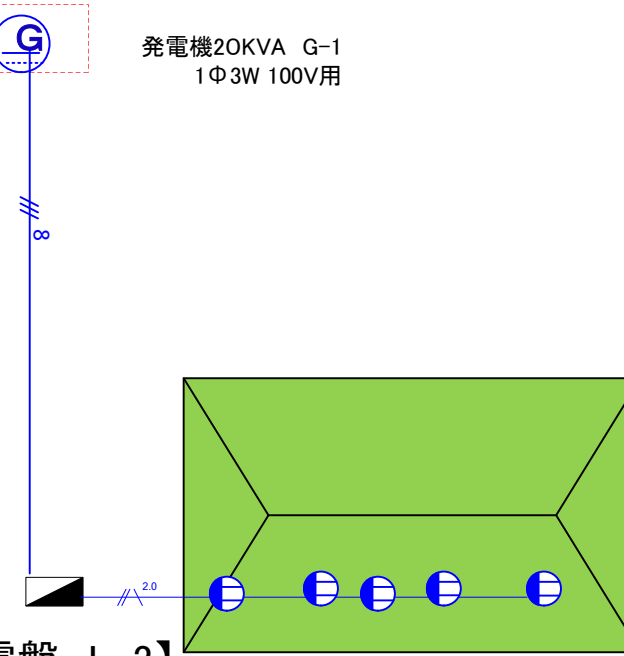


球場本部

☆千代川運動公園

【仮設電源G-4】

発電機20KVA G-1
1Φ3W 100V用

【仮設分電盤 L-4】

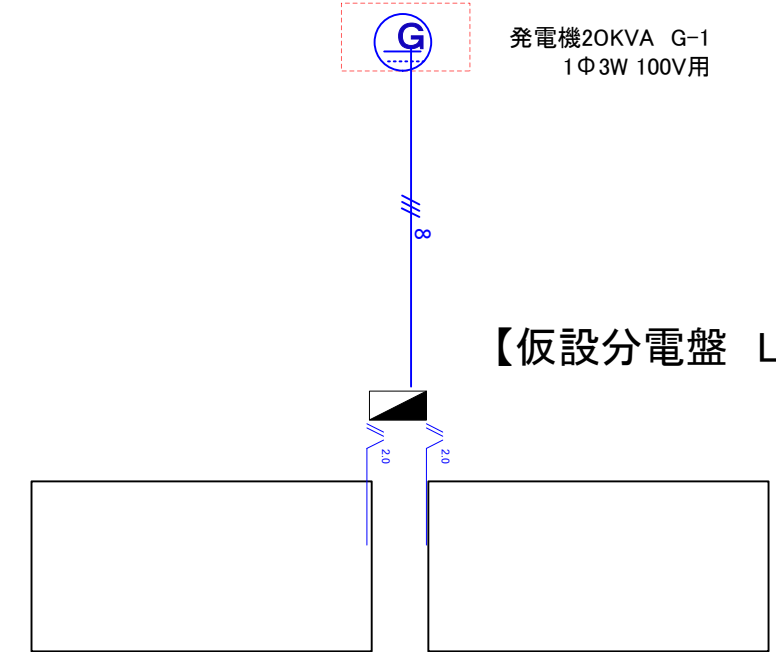

仮設トイレ



凡 例		
名 称	記 号	仕 様
仮設発電機		別図に示す
電灯分電盤(L)		別図に示す
コンセント		2P1E 15A
電線		VV-F2.0-3C ただし 1Cはアース線
		CVT8°-3C
		CVT22°-3C
		CVT38°-3C
配線用遮断機		MCB
漏電遮断機		ELB